



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064

Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49

E-mail: aup@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Белебей

(место составления акта)

« 25 » мая 20 18 г.

(дата составления акта)

10.00 час

(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ

**Западно-Уральского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 29-14/2550**

По адресу: 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Морозова, 2.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.05.2018 №2550-рп зам. руководителя Коротова И.А. была проведена внеплановая, выездная проверка ранее выданного предписания № 29-14/2112 от 01.02.2018 в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Башкирская гимназия-интернат г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (МОАУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ), ИНН 0255009850, ОГРН 1020201579584.

Общая продолжительность проверки: 16, 17, 21, 25.05.2018 года, 5 дней / 21 часов,

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку:

Низамутдинов Назиб Сагидулович старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республики Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна директор МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ с.т. 89174588060, (34786) 3-18-27

Гареев Мурас Мусифуллович зам.директора по АХЧ МОАУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ ст. 89174391852

Законному представителю юридического лица Муниципального автономного общеобразовательного Башкирская гимназия-интернат г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан предписываю повторно, прекратить и устранить ниже перечисленные нарушения обязательных требований:

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22. января 2003 г., рег. № 4145) (ПТЭ ЭП); Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

утв. Минтруда России от 24.07.2013 г №328н, зарегистрированы Минюстом России от 12.12.2013 № 30593 (ПО ТЭУ); Правила устройства электроустановок Минэнерго СССР, 10 декабря 1979 г. (с изменениями на 20 июня 2003 г.). (ПУЭ);


№ № п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наимено- ва- ние, номер нарушен- ного пунк- та требова- ний норма- тивно-го документа	Сроки устранений нарушений	От- метка об устра- нении
1	2	3	4	5
1.	Приказ №577 от 02.09.2017 г, «о назначении ответственного за электрохозяйство», составлен с нарушением правил, ответственный за электрохозяйство и его заместитель в электроустановках до 1000 В должны иметь IV группу по электробезопасности. У заместителя по АХР Гареева М.М. II группа в качестве электротехнологического персонала	ПТЭ ЭП п.1.2.3., 1.2.7	01.10.2018	
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство учреждения.	ПТЭ ЭП п.1.2.3	01.10.2018	
3.	В учреждении отсутствует энергослужба, укомплектованная подготовленным электротехническим персоналом, договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией так же не заключен	ПТЭ ЭП п.1.2.1	01.10.2018	
4.	Оборудование электроустановок столовой передано в аренду подрядной организации, не определена граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.	ПТЭ ЭП п.1.8.1.	01.10.2018	
5.	В учреждении не осуществляется контроль за соответствиям: устройства электроустановок требованиям правил устройства электроустановок, государственных стандартов и другой нормативной документации; организации эксплуатации и ремонта электроустановок требованиям правил технической эксплуатации, государственных стандартов, правил безопасности и других нормативных документов по охране труда и технике безопасности.	ПТЭ ЭП п.1.7.2., 1.7.6.	01.10.2018	
6.	Согласно Положения о системе управления охраны труда в МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея утв. директором от 13.12.2017, контроль за соблюдением требований электробезопасности, возложено на специалиста по охране труда учреждения, соответствующая IV группа по электробезопасности с правом инспектирования электроустановок своего учреждения, отсутствует.	ПТЭ ЭП п.1.4.42	01.10.2018	
7.	Не проводится техническое обслуживание и плановый ремонт оборудования электроустановок, графики ППР и отметки о проводимых ремонтах, отсутствуют.	ПТЭ ЭП пп.1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.14	01.10.2018	
8.	В процессе эксплуатации вносятся изменения в схемы силовых сетей при подключении электрических устройств, предусматривающих питание электроприемников с системой заземления TN-C-S, что не обеспечивает требования безопасности в отношении поражения электрическим током, условиям пожарной безопасности.	ПТЭ ЭП п.1.2.2, 1.7, ПУЭ п.1.1.20, 7.1.13.	01.10.2018	

9.	Не ведется техническая и оперативная документация: паспортные карты на КЛ 04 кВ, электрооборудование 0,4 кВ. заземляющее устройство, журнал регистрации инвентарного учета переносных и передвижных электроприемников, перечень технической документации. Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения.	ПТЭ ЭП пп..1.8.1, 1.8.2, 1.8.5, 1.8.6,	01.10.2018	
10.	В целях выполнения организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работы в электроустановках, на предприятии отсутствуют работники из числа административно-технического персонала (руководящие работники и специалисты), на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках имеющие группу IV - при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В.	ПТЭ п.1.2.2, 1.7.2. ПОТЭУ пп. 5.1., 5.4.	01.10.2018	
11.	Не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Работы в действующих электроустановках проводятся без оформления нарядов-допусков, распоряжений, перечню работ выполняющих в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭУ п.4.1., 5.1	01.10.2018	
12.	Электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами и плакатами безопасности в соответствии с нормами комплектования. Не определен перечень средств защиты, не назначены ответственные за содержание средств защиты.	ПТЭ ЭП п 1.7.6, ПОТЭУ п.1.4., Инст.по ПИСЗИЭ Пр.8,9	01.10.2018	
13.	ВРУ 04 кВ учебного корпуса, интерната. Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения; отсутствуют надписи и наименования, на плавких вставках не нанесены надписи номинальных токов, не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами.	ПТЭ ЭП п.1.5.18, 2.2.14, 2.2.20.	01.10.2018	
14.	ВРУ 04 кВ учебного корпуса. Не выполнена основная система уравнивания потенциалов.	ПТЭ ЭП п.1.7.2., ПУЭ п.п.1.7.78, 1.7.82, 7.1.87	01.10.2018	
15.	Осветительная и силовая электропроводка в помещениях сцены актового зала, слесарной мастерской хозблока, бытовое помещение интерната находится в неудовлетворительном состоянии: не защищены от механических повреждений; проложены по сгораемым поверхностям; втычные соединения (розетки) без нулевых защитных проводников.	ПТЭ ЭП п.1.7.2. ПУЭ п. п. 2.1.31, 2.1.32, 2.1.34, 2.1.37, 1.7.152	01.10.2018	
16.	Открыто проложенные магистрали заземляющих проводником молниезащиты, не окрашены в черный цвет	ПТЭ ЭП п.2.7.7.	01.10.2018	
17.	В помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях используются штепсельные соединения (розетки) без нулевых защитных проводников и УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Кабинет информатики, технологии, мастерские, комната сушки белья.	ПТЭ ЭП 2.7.2, ПУЭ п.1.7.152, 7.1.82	01.10.2018	

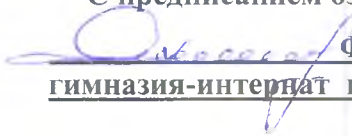
Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **до 01.10.2018 года** направить (начальнику) руководителю **отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора** по адресу **г.Уфа, ул.Мира 14**, уведомление об исполнении предписания.

(Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.)

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший государственный инспектор:  Н.С.Низамутдинов

С предписанием ознакомился и один экземпляр для исполнения получил (а)

 Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна директор МОАУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ